


# Litý potěr ANHYMENT® – vytápený

okrajová  
dilatační  
a izolační  
páska

- nášlapná vrstva
- 2. vrstva litého potěru ANHYMENT® min. 35 mm; tloušťka dle technického listu
- 1. vrstva litého potěru ANHYMENT® do výše trubek
- separační vrstva - speciální papír nebo PE fólie
- tepelná a/nebo kročejová izolace
- nosný podklad

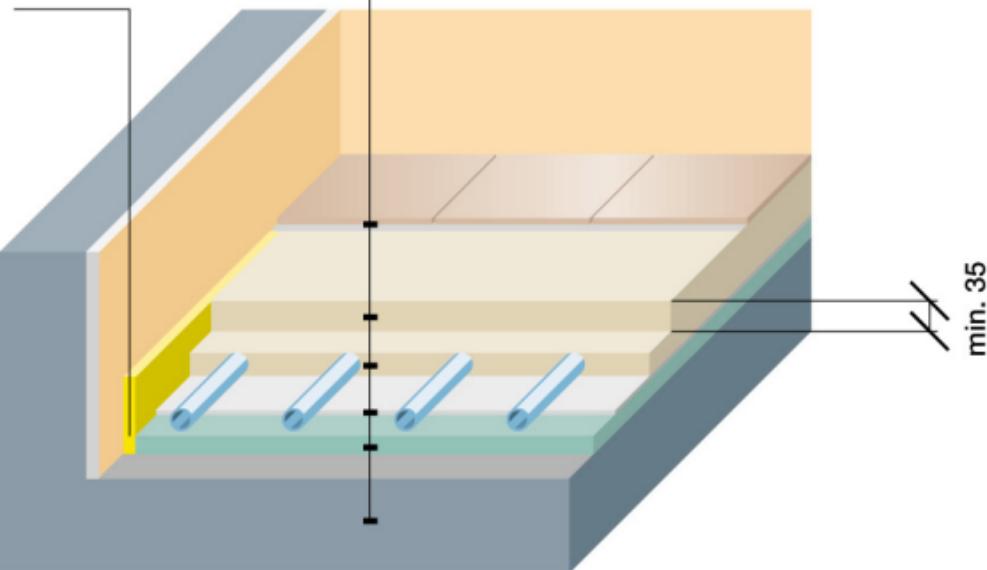

jako tepelnou izolaci je možno použít stabilizovaný polystyren

pozn.: při zabezpečení trubek podlahového topení proti vyplavání

lze 1. a 2. vrstvu potěru provádět najednou.